

1.63 (1) 塩素化炭化水素類及びベンゼン< JIS K 0125 5.1 P & T - GC - MS法>

(平成7年度版の工数を掲載してあります)

作業ランク		
イ	ロ	ハ


(1) 調査工数

項目・内容	検体 5	備考
予備 他の方法による予備分析	77	
準備 試薬調製 器具準備	79	
測定 検水分取 通気吸着 加熱脱着 GC - MS測定	348	
後始末 器具洗浄 その他	38	
記録・整理 検量線作成・計算 記録整理	160	
計	702	
工数(人・分)/検体	140	


(2) 工数集計値

	予備	準備	測定	始末	記録	合計	工数
検体数 5							
最大値	380	350	1000	100	1410	2510	502
最小値	0	2	3	1	20	90	18
平均値	77	79	348	38	160	702	140
標準偏差	117	80	239	20	259	476	95
変動係数	152	102	69	54	162	68	68

(3) 検体数と工数

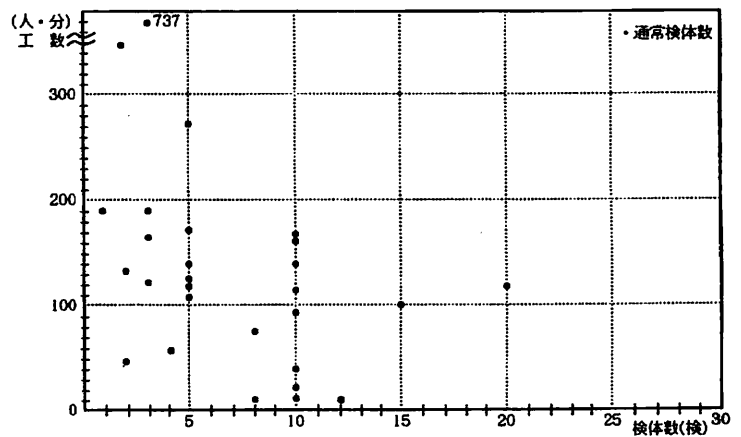

(4) 測定フロー

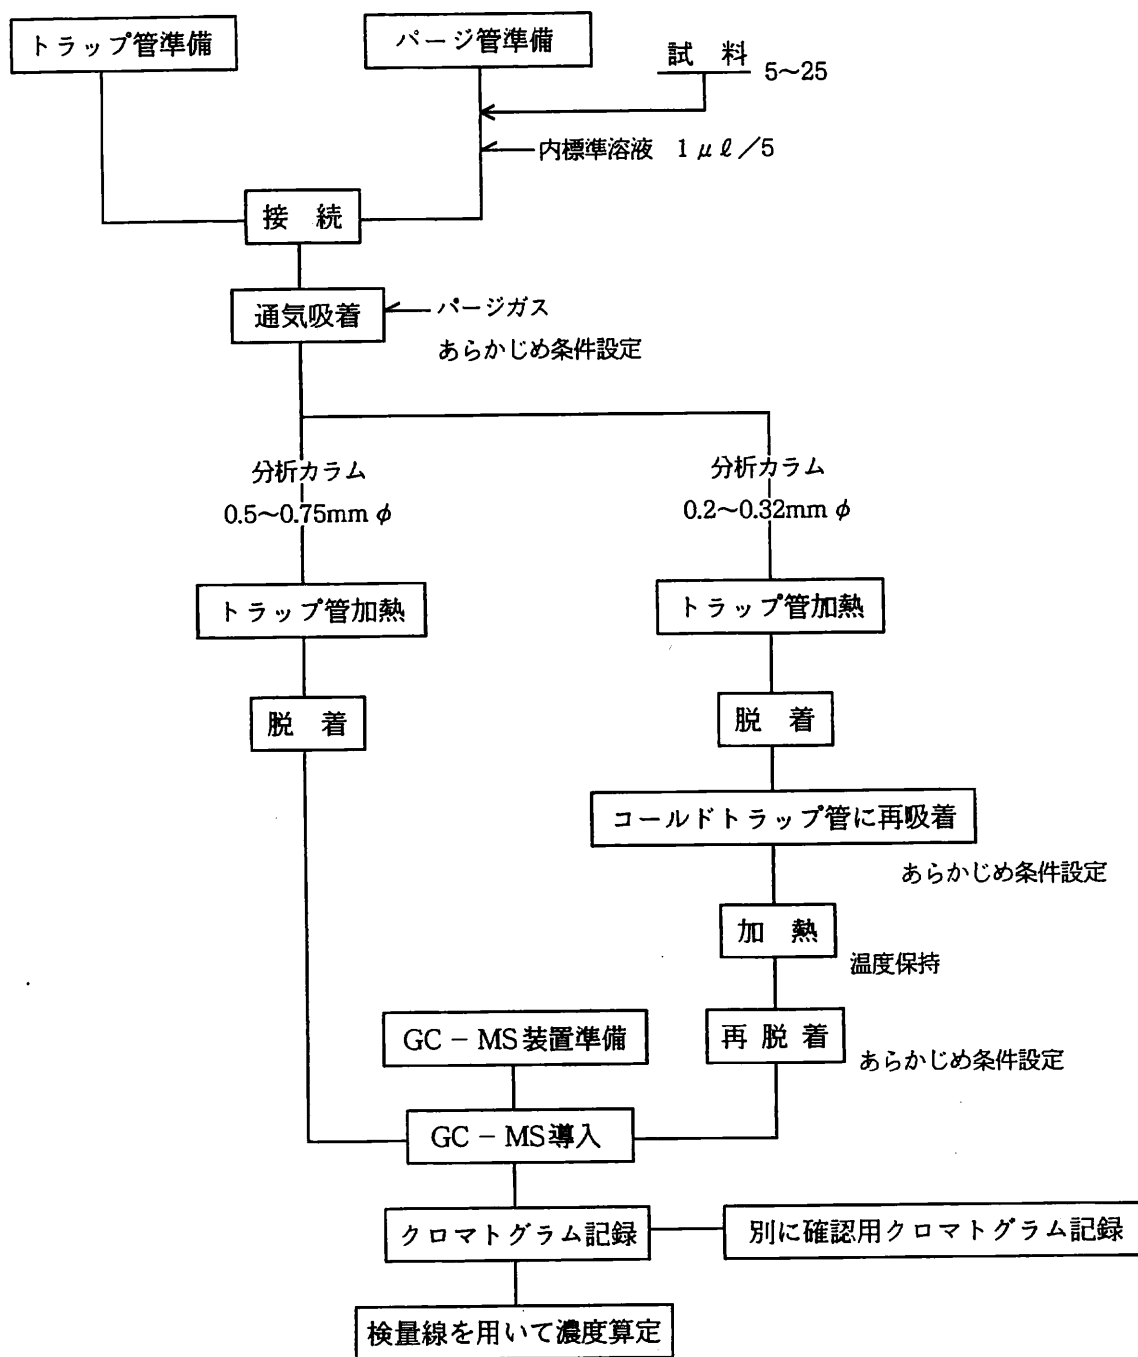

(注：フロー中の容量表示のmlは省略してあります)